


戸隠支所

資料 8- 参考資料

HEレイアウト図

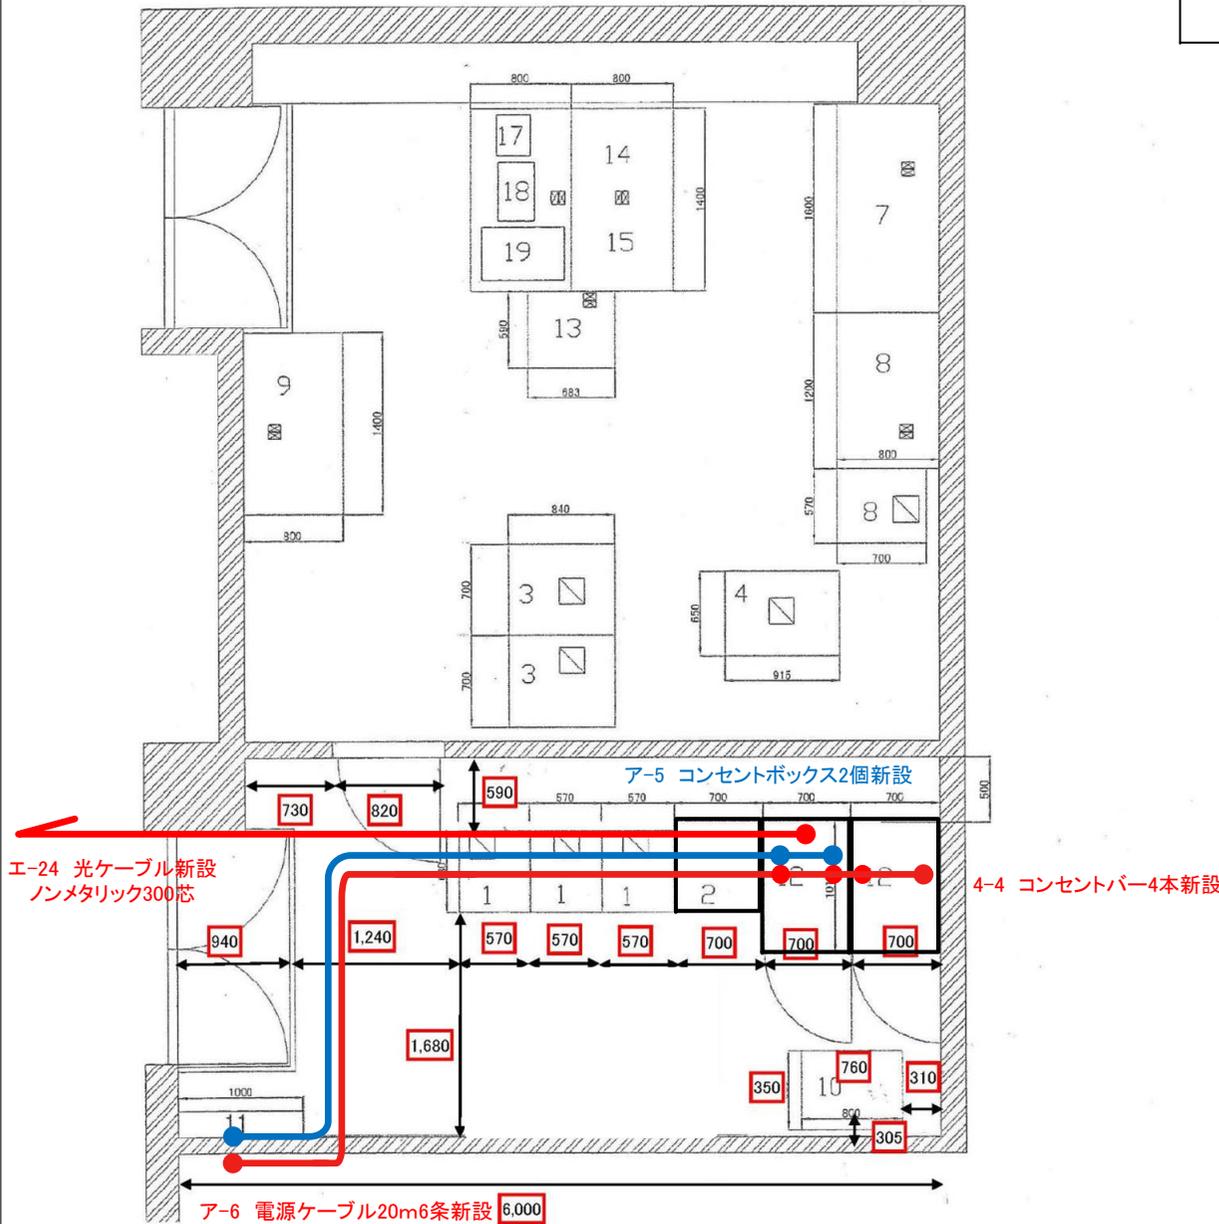

番号	装置名	寸法(W×D×H)	備考
1	ヘッドエンド架	570×630×2050	
2	光成端接続架	700×700×2000	
3	IP通信システム架	700×840×2000	
4	自動号送送出架	650×915×2050	
5	運用管理操作卓	1700×900	
6	マルチメディア卓	800×900	
7	番組編集卓	1800×800×1090	
8	文字図形作成操作卓	1200×800	
	文字図形作成操作架	570×700×1000	
9	音声自動放送装置	1400×800	
10	無停電電源装置	600×800×1500	約740kg


番号	装置名	寸法(W×D×H)	備考
11	分電盤	1000×200×1900	
12	19インチラック	700×1017×2000	140kg
13	A3形レーザ-プリンタ	683×590	
14	HTML変換装置	1400×800卓へ設置	
15	映像編集装置	1800×800卓へ設置	
16	映像相談支援端末		
17	情報入力端末	1800×800卓へ設置	
18	A4スキャナ	1800×800卓へ設置	
19	A3形レーザ-プリンタ	1400×800卓へ設置	
20	番組ガイドシステム	800×600	

凡例

- 赤・・・補助対象設備
- 青・・・補助対象外設備
- 黒・・・既設設備

<備考> 本図面はラックの位置関係を確認する為の配置図であり、HE室全体の寸法を正確に測定したものではありません。

2023/1/20	件名	戸隠・鬼無里向けFTTHセンター設備
住友電気 SUMITOMO ELECTRIC	図名	【戸隠】フロアレイアウト図

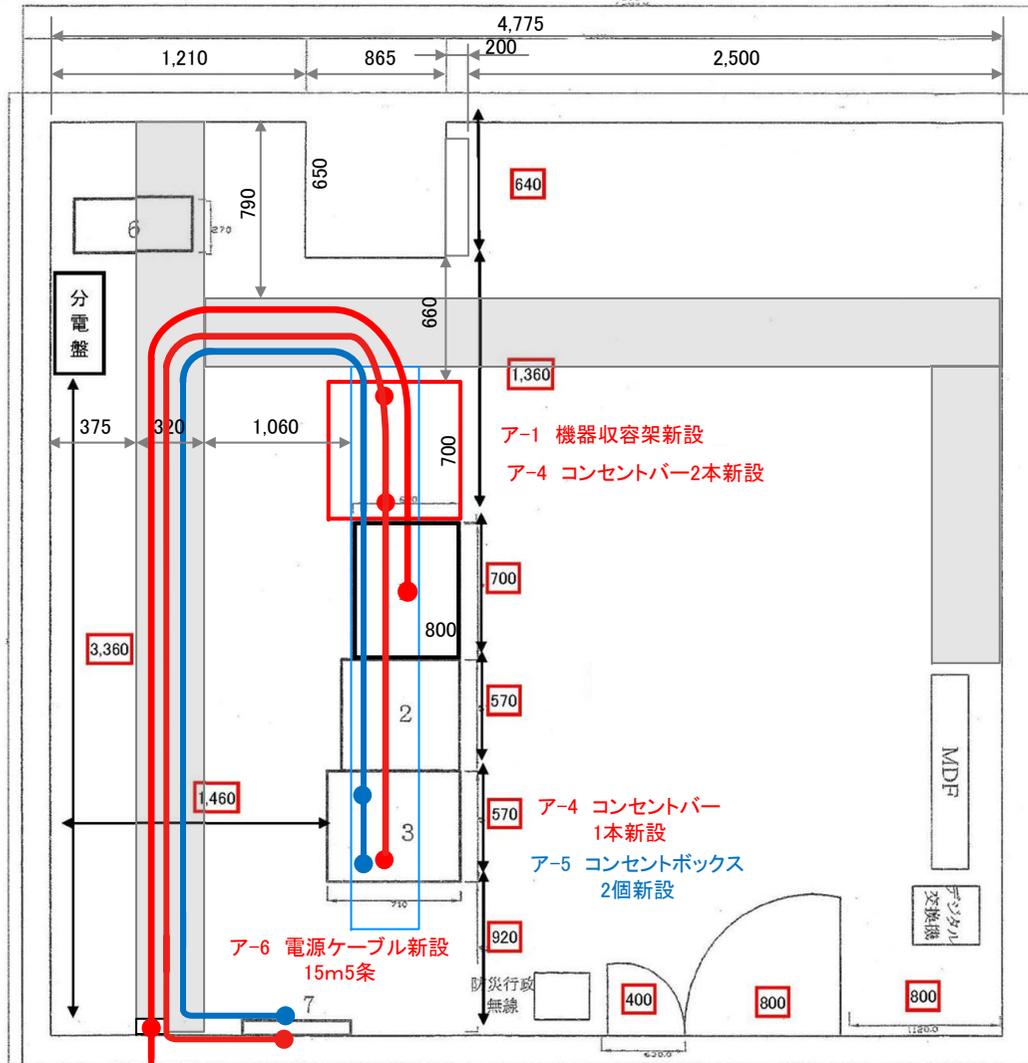

エ-23 光ケーブル新設 ノンメタリック200芯

凡例

- 赤・・・補助対象設備
- 青・・・補助対象外設備
- 黒・・・既設設備

番号	装置名	寸法(W×D×H)	備考
1	光ケーブル成端架	700×800×1900	
2	機器収容架 (ヘッドエンド架)	570×630×2050	
3	機器収容架 (番組自動送出架)	570×710×2050	
4	番組送出制御装置	1600×800	
5	ステータスモニター 遠隔装置	800×800	
6	無停電電源装置	270×620×730	
7	電灯盤	160×60×120	

<備考> 本図面はラックの位置関係を確認する為の配置図であり、HE室全体の寸法を正確に測定したものではありません。

2023/1/20	件名	戸隠・鬼無里向けFTTHセンター設備
住友電気 SUMITOMO ELECTRIC	図名	【鬼無里】フロアレイアウト図