

# 有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）に関する国及び国内自治体の動向 と 長野市の対応

資料 1

| 年 月 日      | 国等の動向                                                                                                                                            | 国内自治体                                                              | 長 野 市 の 対 応 経 過                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2020 年(R2) |                                                                                                                                                  |                                                                    |                                          |
| 4 月 1 日    | (厚生労働省) 水質管理目標設定項目                                                                                                                               | 目標値(暫定) 50ng/L                                                     |                                          |
| 5 月 28 日   | (環境省) 要監視項目に位置付け                                                                                                                                 | 指針値(暫定) 50ng/L                                                     |                                          |
| 6 月 2 日    | (環境省) 「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き」の公表                                                                                                               |                                                                    |                                          |
| 9 月 15 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 寺尾給水栓水 目標値超過 58ng/L が判明 ( 8/25 採水した水道水 ) |
| 10 月 6 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 川合 1, 4 号井 目標値超過が判明 ( 9/17 川合水源 各井戸の採水 ) |
| 10 月 7 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 川合 1, 4 号井 取水停止                          |
| 10 月 14 日  |                                                                                                                                                  |                                                                    | 厚生労働省・長野県水大気環境課に報告                       |
| 12 月 3 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 水道局の緊急対応と調査結果をホームページ掲載                   |
| 2021 年(R3) |                                                                                                                                                  |                                                                    |                                          |
| 3 月 15 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 管理基準を 25ng/L に定め監視を強化                    |
| 2023 年(R5) |                                                                                                                                                  |                                                                    |                                          |
| 1 月 24 日   | (厚生労働省) 水質基準逐次改正検討会の開催(環境省合同)                                                                                                                    | 令和 2 年度水道統計の結果公表                                                   |                                          |
| 1 月 30 日   | (環境省) PFAS 総合戦略検討専門家会議(第 1 回)                                                                                                                    | 以降 計 4 回 [ 1/30、3/28、6/15、7/25 ] 開催                                | ( 7/31 協議結果の公表 )                         |
| 2 月 1 日    | (環境省) 水質汚濁防止法の「指定物質」に追加指定し、事故等時の応急措置の実施と届出の義務化                                                                                                   |                                                                    |                                          |
| 2 月 15 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 今までの水道局の対応について、市定例記者会見で報告                |
| 2 月 27 日   | (内閣府) 「食品安全委員会」(PFAS ワーキンググループ 第 1 回) の開催                                                                                                        | 以降 計 9 回 開催 [ 2/27、5/26、9/28、10/30、11/24、12/25、R6 1/26、4/26、6/20 ] |                                          |
| 5 月 1 日    |                                                                                                                                                  | (静岡県浜松市:環境部) 河川水で指針値(暫定)の超過公表 周辺調査に着手                              |                                          |
| 5 月 8 日    |                                                                                                                                                  | (熊本県熊本市:環境部) 河川水で指針値(暫定)の超過を公表 周辺調査に着手                             |                                          |
| 6 月 19 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 長野市議会建設企業委員会で地下水調査業務計画の説明                |
| 7 月 10 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 取水方法等検討専門家会議(第 1 回)の開催                   |
| 7 月 28 日   |                                                                                                                                                  | (岐阜県各務原市:水道) 給水栓水の「有機フッ素化合物の目標値(暫定)超過」を公表                          |                                          |
| 7 月 31 日   | (環境省) 「PFOS、PFOA に関する Q&A 集」、 「PFAS に関する今後の対応の方向性」を公表                                                                                            |                                                                    |                                          |
| 9 月下旬      |                                                                                                                                                  |                                                                    | 基礎検討(ステップ 1) 一斉測水調査(豊水期)の実施              |
| 10 月 16 日  | (厚生労働省) 「令和 3 年度水道統計」を公表(日本水道協会)                                                                                                                 |                                                                    |                                          |
|            |                                                                                                                                                  | (岡山県吉備中央町:水道) 給水栓水の「有機フッ素化合物の目標値(暫定)超過」を公表                         |                                          |
| 10 月 17 日  | (厚生労働省) 全国の水道事業体に水質調査結果の確認を指示 調査実施を依頼                                                                                                            |                                                                    |                                          |
| 11 月 1 日   |                                                                                                                                                  | (静岡県静岡市:環境部) 河川水・地下水で指針値(暫定)の超過を公表 周辺調査に着手                         |                                          |
| 1 2 月      |                                                                                                                                                  |                                                                    | 現状分析(ステップ 2) 水源地内の観測孔(2 地点)の設置           |
| 2024 年(R6) |                                                                                                                                                  |                                                                    |                                          |
| 1 月 19 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 取水方法等検討専門家会議(第 2 回)の開催                   |
| 2 月 1 日    | (環境省) “PFHxS” を化審法の第一種特定化学物質に追加指定                                                                                                                |                                                                    |                                          |
| 2 月上旬      |                                                                                                                                                  |                                                                    | 基礎検討(ステップ 1) 一斉測水調査(渇水期)の実施              |
| 2 月 7 日    | (内閣府) 食品安全委員会 有機フッ素化合物(PFAS) 評価書案の公表 国民に意見聴取<br>パブリックコメント 3, 952 通                                                                               |                                                                    |                                          |
| 4 月 1 日    | (国土交通省) 水道事業に関する所掌事務の移管<br>・国土交通省 水道整備・管理行政に関する事務<br>・環 境 省 水質基準の策定、水道整備・管理行政(水質又は衛生)に関する事務                                                      |                                                                    |                                          |
| 4 月より      |                                                                                                                                                  |                                                                    | 現状分析(ステップ 2) 全ての観測井で水位の連続測定を開始           |
| 5 月 29 日   | (国土交通省・環境省) 全国の水道事業体に水質調査の実施を依頼、9 月 30 日までに結果の報告                                                                                                 |                                                                    |                                          |
| 6 月 14 日   |                                                                                                                                                  |                                                                    | 川合新田水源周辺の有機フッ素化合物の結果公表                   |
| 6 月 25 日   | (内閣府) 食品安全委員会 有機フッ素化合物(PFAS) 評価書の決定<br>指標値(TDI) PFOS 20 ng/kg 体重/日、PFOA 20 ng/kg 体重/日、PFHxS は、算出困難<br>※ 水道水における有機フッ素化合物の暫定目標値の設定時の TDI の変更はなかった。 |                                                                    |                                          |
| 7 月 17 日   | (環境省) 令和 6 年度 第 1 回 水質基準逐次改正検討会<br>第 4 回 PFOS・PFOA に係る水質の目標値等の専門家会議 合同会議                                                                         |                                                                    |                                          |
| 8 月 1 日    | (環境省) PFAS 総合戦略検討専門家会議(第 5 回)                                                                                                                    |                                                                    |                                          |


| 年 月 日                  | 国等の動向                                                                                                                                                                                                                                                             | 国内自治体 | 長 野 市 の 対 応 経 過        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 8 月 7 日                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 取水方法等検討専門家会議（第 3 回）の開催 |
| 8 月 28 日               | 財団法人水道技術研究センター（JWRC）が浄水処理における P F A S の除去等に関する研究会「水道における PFAS の処理技術等に関する研究会（Aqua-PFAS プロジェクト）」発足                                                                                                                                                                  |       |                        |
| 9 月 30 日               | （国土交通省）令和 6 年度第 1 回 水道の諸課題に係る有識者検討会<br>水道事業者等によるこれまでの PFOS 及び PF0A 対応事例を公表                                                                                                                                                                                        |       |                        |
| 11 月 29 日              | （国土交通省・環境省）水道水における PFOS 及び PF0A に関する調査結果の公表<br>令和 5 年度までのいずれかで暫定目標値を超過は、14 水道事業者（長野市を含む）<br>…いずれの事業者も最新の調査結果では、全て暫定目標値を下回っている。                                                                                                                                    |       |                        |
|                        | （国土交通省）「水道事業者等によるこれまでの PFOS 及び PF0A 対応事例について」の公表                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |
|                        | （環境省）「PFOS 及び PF0A に関する対応の手引き（第 2 版）」の公表                                                                                                                                                                                                                          |       |                        |
| 12 月 20 日              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 取水方法等検討専門家会議（第 4 回）の開催 |
| 12 月 24 日              | （環境省）令和 6 年度 第 2 回 水質基準逐次改正検討会<br>第 5 回 PFOS・PF0A に係る水質の目標値等の専門家会議 合同会議<br>・ 現行の水質管理目標設定項目を水質基準項目へ変更、基準値は 50ng/L とする。<br>・ PFHxS は、引き続き要検討項目に位置づけ、水道水中における検出状況の把握に努める。<br>・ PFBS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFNA、GenX を要検討項目に位置づける。<br>・ 一連の変更に関する施行は、令和 8 年 4 月 1 日。 |       |                        |
| 2025 年 (R7)<br>2 月 6 日 | （環境省）中央環境審議会水環境・土壌農薬部会<br>水道水質・衛生管理小委員会（第 1 回）及び「人の健康の保護に関する水・土壌環境<br>基準小委員会（第 1 回）」（合同開催）<br>・ 食品安全基本法の規定に基づき、内閣府食品安全委員会へ諮問                                                                                                                                      |       |                        |
| 2 月 18 日               | （内閣府）食品安全委員会（第 972 回）有機フッ素化合物（PFAS）<br>・ 水道により供給される水の水質基準の設定について [環境省]<br>・ ミネラルウォーター類の規格基準の設定について [内閣府消費者庁]                                                                                                                                                      |       |                        |
| 2 月 19 日               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 取水方法等検討専門家会議（第 5 回）の開催 |

## 出典資料の掲載場所

### 国等の動向

- 参考資料 1-1 環境省 令和 6 年度 第 2 回水質基準逐次改正検討会  
[https://www.env.go.jp/council/water\\_supply/kentoukai/kijun/0000183130\\_00009.html](https://www.env.go.jp/council/water_supply/kentoukai/kijun/0000183130_00009.html)
- 参考資料 1-2 環境省 中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 水道水質・衛生管理小委員会  
[https://www.env.go.jp/council/49wat-doj/yoshi49-21\\_00003.html](https://www.env.go.jp/council/49wat-doj/yoshi49-21_00003.html)
- 参考資料 1-3 内閣府食品安全委員会事務局 食品安全委員会（第 972 回）  
[https://www.fsc.go.jp/iinkai\\_annai/jisseki.html](https://www.fsc.go.jp/iinkai_annai/jisseki.html)

## 今後の予定

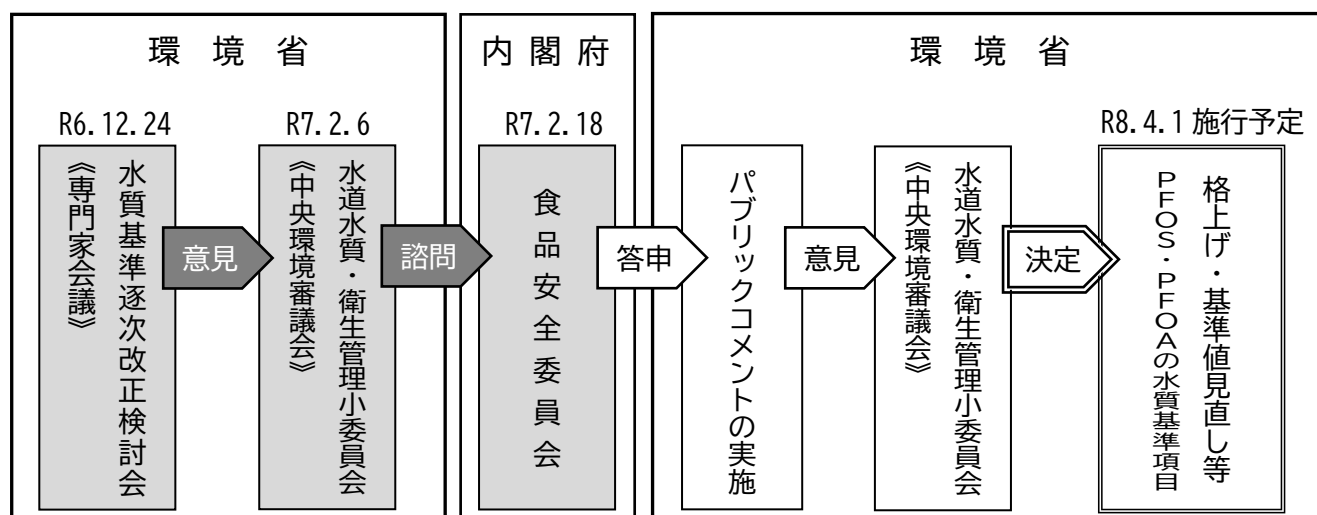

※ 令和 6 年 12 月 24 日 検討会議資料並びに過去の水道法改正の経過を参考に、長野市が作成した予定表です。