

平成30年度採用
長野市職員(上下水道局)を募集します

水道事業の専門職として、現場業務を主なフィールドとする土木職員を募集します。

長野県外在住の
社会人経験者の方が
対象です。

～主な仕事内容～

バルブ操作



新しく布設した水道管内の
洗浄・通水作業や、工事に
伴う断水を行うためのバル
ブの開閉操作を行います。

漏水調査



漏水探知機などの機器を使
用して、地中に埋設されて
いる水道管の漏水箇所や破
裂箇所の調査を行います。

監督業務



水道工事の設計と施工状況
を確認する監督業務を行
います。

熊本地震
派遣の状況



災害時には、被災地の
復旧を支援します。

1 受験資格 次の①～④のいずれにも当てはまる人

- ① 住所：長野県外に在住する人
- ② 年齢：昭和56年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人
- ③ 学歴：高等学校以上の学校において土木専門課程を卒業した人。または、高等学校以上の学校を卒業し、1級または2級の土木施工管理士の資格を有する人。(平成30年春までに取得見込みを含む。)
- ④ 職務経験：平成29年3月31日までに3年以上有する人

2 試験

平成29年9月頃
※詳しい受験案内は、8月頃、長
野市ホームページに掲載する予
定です。

長野市職員採用

水道水を使用するとき(開始)や使用をやめるとき(中止)は
お届けをお忘れなく!!



お問い合わせ先

こんなときは	連絡先	電話番号
<ul style="list-style-type: none"> ●水道の使用開始、中止、名義変更の 手続き ●使用水量、口座振替など水道料金に 関すること 	<p>シーデーシー 情報システム株式会社 長野営業所</p>	<p>電話(026)244-3232 【営業時間】 午前8時30分～午後8時 【休業日】 日曜日、祝日、年末年始 (12/29～1/3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●水道水が濁ったとき ●水が出ないとき 	<p>水道維持課</p>	<p>電話(026)241-1132</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●宅地内の漏水や水まわりのトラブル など 	<p>水道を施工した工事店 (長野市指定給水装置工事業者)</p>	
<p>施工した工事店が不明な場合や連絡が取れ ないとき</p>	<p>長野市水道工事協同組合</p>	<p>電話(026)241-0893 【営業時間】 午前8時30分～午後5時30分</p>


篠ノ井、川中島、更北地区及び信更地区の一部地域にお住まいの方は、県営水道の給水区域となりますので、川中島水道管理事務所 電話(026)284-1700 までお問い合わせください。

平成29年6月発行 〈編集・発行〉長野市上下水道局
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
☎(026)224-5070(総務課) メールアドレス: suisomu@city.nagano.lg.jp
ホームページ URL: http://www.nagano-water.jp

水道管や施設の更新と耐震化に取り組んでいます

上下水道局では、安全・安心な水道水を安定的に供給するため、老朽化した水道管や浄水場・配水池等の様々な施設の更新と耐震化を計画的に進めています。

長野市上下水道局
イメージキャラクター
「みずなちゃん」

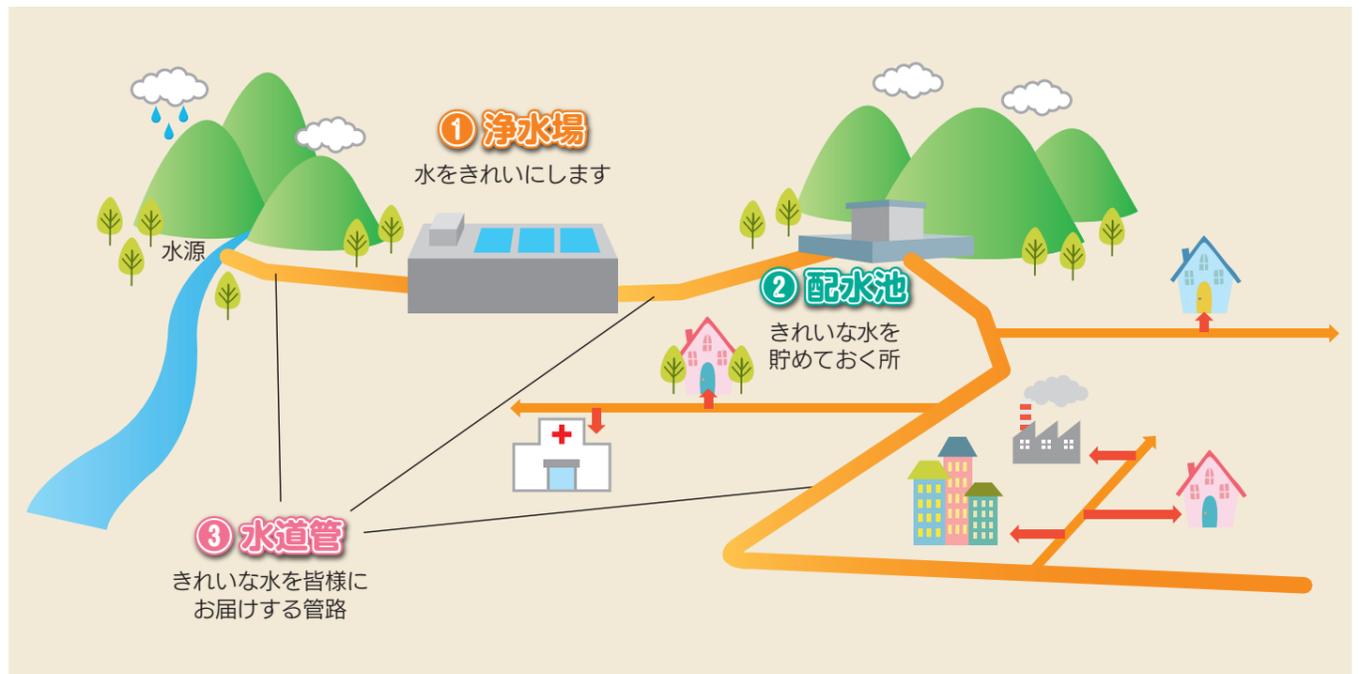

1 浄水場の更新

戸隠浄水場(戸隠)



平成26年完成

水道施設の効率化を図るため、戸隠地区及び鬼無里地区の一部の水源と浄水場を廃止し、新たに膜ろ過処理方法による戸隠浄水場を建設しました。現在、戸隠地区と鬼無里地区の一部に給水しています。



臭気を取るための
「活性炭吸着塔」



水をきれいにするための
「膜ろ過装置」



停電時に備えた
「非常用発電機」

犀川浄水場(差出南)

長野市で一番大きい犀川浄水場では、老朽化した施設の更新と耐震化を計画的に進めています。平成24年から3年間で天日乾燥床の更新と耐震化を行い、現在は、原水を取水する施設の更新に着手しており、平成31年3月の完成を目指しています。



平成28年撮影



平成26年完成

天日乾燥床
(てんぴかんそうしょう)



水をきれいにする過程で取り除かれた水の中の濁りなどの不純物を集めた汚泥を、太陽の熱で自然乾燥させる施設だよ。乾いた汚泥は、セメントの材料などに再利用されるんだ。

② 配水池の更新

「みろく寺配水池」(平柴)



老朽化が進んだ「みろく寺配水池」の更新工事を行いました。

今後も、計画的に老朽化している配水池やポンプ場などの配水施設を、耐震性を有した地震に強い施設に更新します。

地震があっても安全な施設になったね!これで安心!



平成29年5月完成
ステンレス製

③ 水道管の更新



平成29年5月撮影
寺尾一東寺尾送水管の布設状況

平成28年度末時点で、老朽化した水道管は345kmで全体の14.0%にあたり、今後も増え続けていきます。平成27年度から28年度にかけては、市街地において集中的に布設替えを行うなど計画的に進めており、一年間で約23kmの老朽管の更新をしています。



平成29年5月撮影
(安茂里小市)
旧配水管は昭和45年(布設後47年経過)に布設されたものです。

～ 今後も、水道施設の更新や耐震化を計画的に進めていきます。～

水道工事にご理解とご協力をお願いいたします

上下水道局では、老朽化した水道管の入れ替えを進めています。工事期間中は、通行規制や夜間作業などご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

また、破裂事故や断水工事を行っている地域では、蛇口から錆の混じった赤水や、空気が入って白く濁った水が出てしまうことがあります。このようなときは、上下水道局までお問合せください。

【お問い合わせ先】

水道整備課 電話 (026) 224-5073
水道維持課 電話 (026) 241-1132



コラム 災害に 備えて④

緊急時に備えた資材倉庫

地震等災害時には、破損した水道管を復旧するための緊急工事を行う場合があります。

しかし、水道管の中には、すぐに調達できないような種類の水道管もあります。

そこで、上下水道局では応急給水および応急復旧に必要な水道管や資機材を備蓄して災害に備えています。



緊急資材倉庫(川合新田)

水は元気の源 夏こそお風呂に入るう

入浴には、主に3つの効果があるといわれています。

- ① 温熱による自律神経のコントロール
- ② 浮力によるリラクゼーション
- ③ 水圧による血流促進



● 42度くらいの熱いお湯には、交感神経を刺激して気分を引き締める効果が、38度から40度くらいのぬるめのお湯には副交感神経を働かせ、リラックスさせる効果があるといわれています。

● 血流が良くなることで、足のむくみが取れたり、肩こりが緩和されたりします。