

令和6年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)調査結果

表1 市内給水栓水の有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果

濃度単位：ng/L

No.	地点名	調査日	濃度	地区名	No.	地点名	調査日	濃度	地区名
1	小 市	8/21	<2	長野	26	小 橋	9/11	<2	鬼無里
2	高 野	8/21	<2		27	中 田	9/11	<2	
3	差 出	8/21	<2		28	一ノ坂	9/11	<2	
4	三輪一	8/19	<2		29	蓬 平	9/11	<2	
5	赤沼	8/19	<2		30	押 一	9/11	<2	
6	田子	8/19	<2		31	鳥々見	8/5	<2	中条
7	寺 尾	※	※		32	大 崩	8/5	<2	
8	西 条	9/4	<2		33	月夜棚	8/5	<2	
9	豊 栄	9/4	<2		34	三ヶ野	8/5	<2	
10	保 科	9/4	<2		35	上下条	8/5	<2	
11	川 田	※	※		36	大 原	8/20	<2	信州新町
12	高 岡	9/4	<2		37	花 倉	8/20	<2	
13	山新田	※	※		38	塩 本	8/21	<2	
14	芋 井	8/19	<2		39	小 峰	8/21	<2	
15	大 倉	8/19	<2		40	鹿 道	8/21	<2	
52	持 者	9/4	<2		41	日 名	8/20	<2	
16	越 水	9/10	<2	戸隠	42	橋 木	8/20	<2	
17	宝光社	9/10	<2		43	左 右	8/20	<2	
18	和沢口	9/10	<2		44	味 藤	8/21	<2	
19	銚子口	9/10	<2		45	中 尾	8/21	<2	
20	中 組	9/10	<2		46	吐 唄	8/20	<2	
21	坪 山	9/10	<2		47	聖新田	8/6	<2	大岡
22	清 水	9/10	<2		48	笹 久	8/6	<2	
23	山 入	9/11	<2		49	長 瀬	8/6	<2	
24	中 部	9/11	<2		50	聖 沢	8/6	<2	
25	水景苑	9/10	<2		51	安 賀	8/6	<2	

※ 川合新田水源水系給水栓水であるNo.7:寺尾、No.11:川田、No.13:山新田については下表（表2）をご覧ください。
 なお、No.7:寺尾は寺尾浄水場系統の水が、No.11:川田は塚本水源系統の水が混合されています。

表2 川合新田水源水系給水栓水の有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果

濃度単位：ng/L

No.	地点名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7	寺 尾	2	<2	<2	2	3	3	4	5	5	6	5	4
11	川 田	2	3	3	4	5	5	6	4	4	5	4	3
13	山新田	4	4	5	6	8	8	10	8	8	8	7	5

※検査機関：長野市上下水道局（直営検査）

◎すべての地点において有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）は、目標値（暫定）を下回っています。

給 水 栓 地 点 図

令和 6 年 9 月 1 日現在

- 凡 例
- 市営水道区域
 - 県営水道区域
 - 1～52 給水栓採水地点

鬼無里地区	
No.	水 系
26	小橋 大 清 水 水 源
27	中田 戸 隠 浄 水 場
28	一ノ坂 ほとば沢第 1 水源
29	蓬平 ほとば沢第 2 水源
30	押一 ひ の き 沢 水 源


戸隠地区	
No.	水 系
16	越水 越水第 3、4 水源
17	宝光社 宝 光 社 水 源
18	和沢口 上 野 水 源
19	銚子口 銚 子 口 水 源
20	中組 下 祖 山 第 2 水 源
21	坪山 下 祖 山 第 1 水 源
22	清水 戸隠浄水場/谷沢水源
23	山入 山 入 水 源
24	中部 宮 浦 水 源
25	水景苑 水 景 苑 水 源

長野地区	
No.	水 系
1	小市 犀 川 浄 水 場
2	高野 犀 川/夏目ヶ原浄水場
3	差出 犀 川/夏目ヶ原浄水場
4	三輪一 犀 川/夏目ヶ原浄水場
5	赤沼 夏 目 ヶ 原 浄 水 場
6	田子 犀 川/夏目ヶ原浄水場
7	寺尾 寺尾浄水場 (川合混合)
8	西条 西 条 浄 水 場
9	豊栄 豊 栄 浄 水 場
10	保科 山 内 浄 水 場
11	川田 塚本水源 (川合混合)
12	高岡 高 岡 浄 水 場
13	山新田 川 合 新 田 水 源
14	芋井 飯 綱 浄 水 場
15	大倉 堀 / 西 沖 浄 水 場
52	持者 持 者 浄 水 場

中条地区	
No.	水 系
31	鳥々見 清 水 浄 水 場
32	大崩 石 原 水 源
33	月夜棚 三ヶ野 浄 水 場
34	三ヶ野 臥 雲 水 源
35	上下条 下 条 水 源

信州新町地区	
No.	水 系
36	大原 穂 刈 浄 水 場
37	花倉 花 倉 水 源
38	塩本 塩 本 浄 水 場
39	小峰 牧 田 中 水 源
40	鹿道 鹿 道 水 源
41	日名 日 名 水 源
42	橋木 橋 木 水 源
43	左右 左 右 浄 水 場
44	味藤 味 藤 浄 水 場
45	中尾 中 尾 浄 水 場
46	吐唄 吐 唄 水 源

大岡地区	
No.	水 系
47	聖新田 四ヶ村・五ヶ村水源
48	笹久 大 岡 南 部 水 源
49	長瀬 柊 内 南 / 小 聖 水 源
50	聖沢 中 牧 水 源
51	安賀 聖 山 水 源

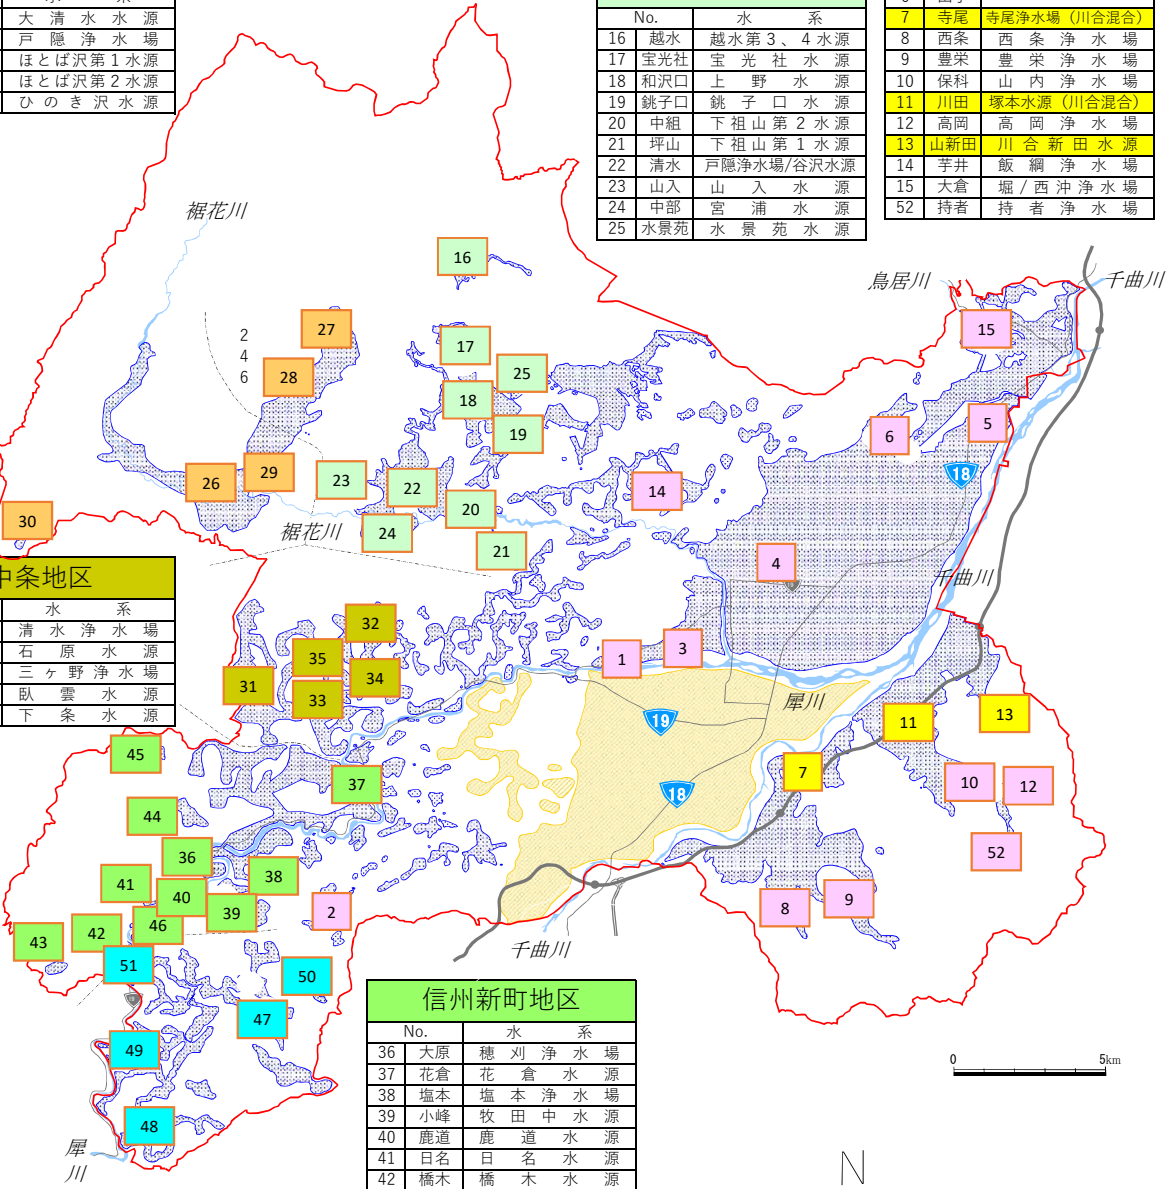

0 5km

